NOTAS.

- OS HIDRANTES EXTERNOS (HE) TERÃO 4 LANCES DE MANGUEIRAS DE 15 METROS, TOTALIZANDO ASSIM 60 METROS.
- OS HIDRANTES INTERNOS (HI) TERÃO 2 LANCES DE MANGUEIRAS DE 15 METROS, TOTALIZANDO ASSIM 30 METROS.

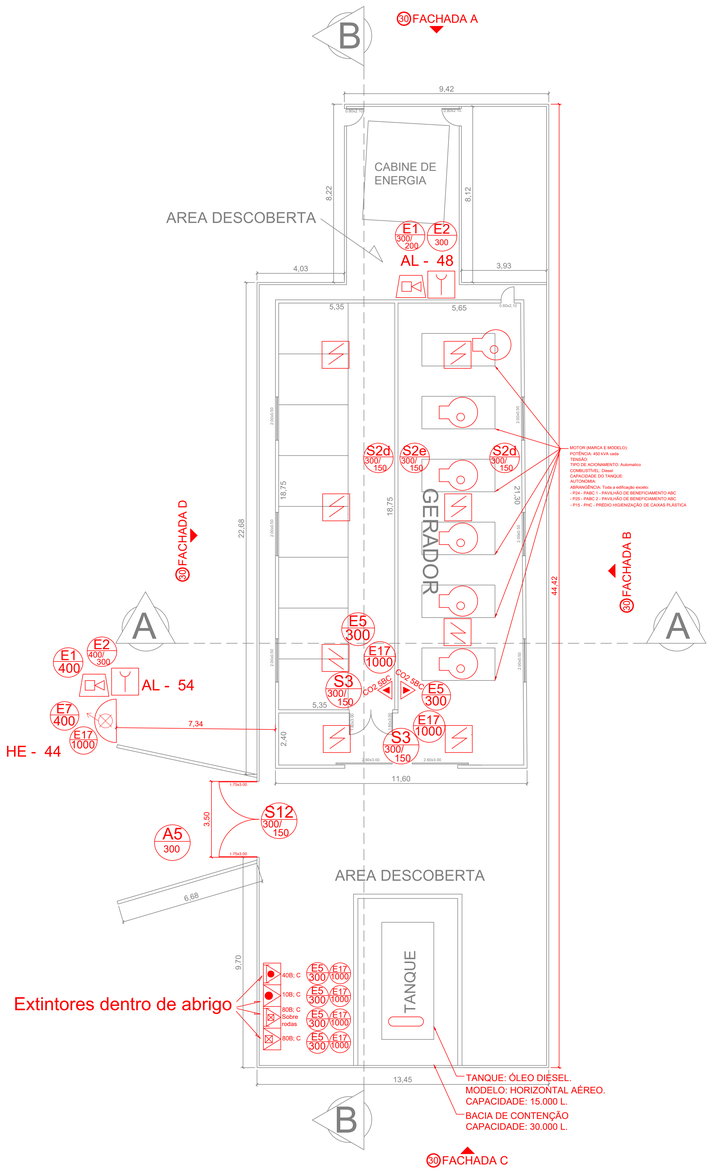

30 PLANTA TÉRREO
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100
Area = 266,00 m²

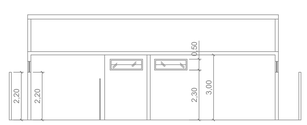

30 CORTE A - A
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100

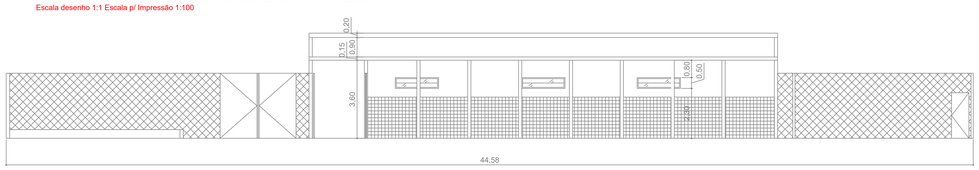

30 CORTE B - B
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100



31 CORTE A - A
P31 - CDS - CABINE DE DISJUNTOR E SECCIONADORAS
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100

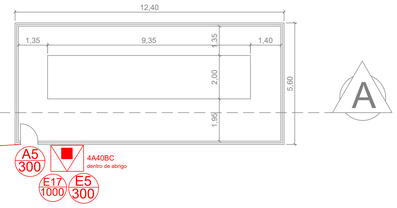

31 PLANTA TÉRREO
P31 - CDS - CABINE DE DISJUNTOR E SECCIONADORAS
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100
Area = 18.70 m²

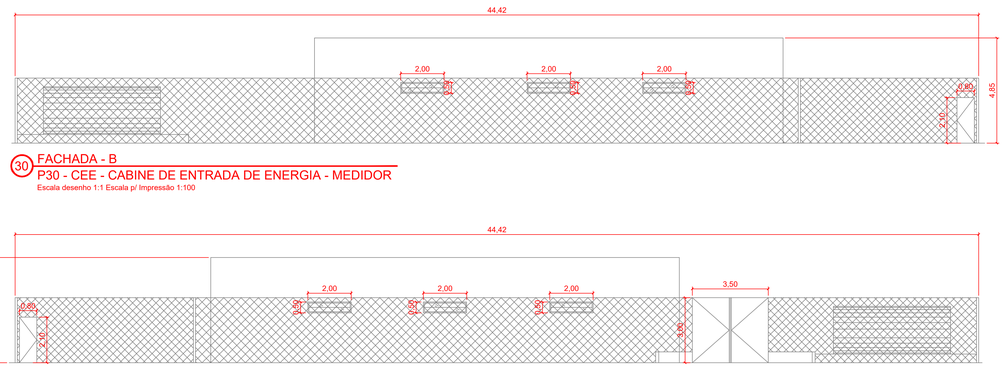

30 FACHADA - B
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100

30 FACHADA - D
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100

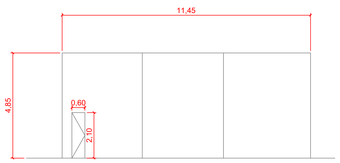

30 FACHADA - A
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100

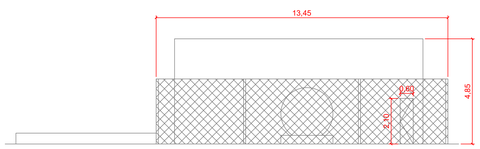

30 FACHADA - C
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
Escala desenho 1:1 Escala p/ Impressão 1:100

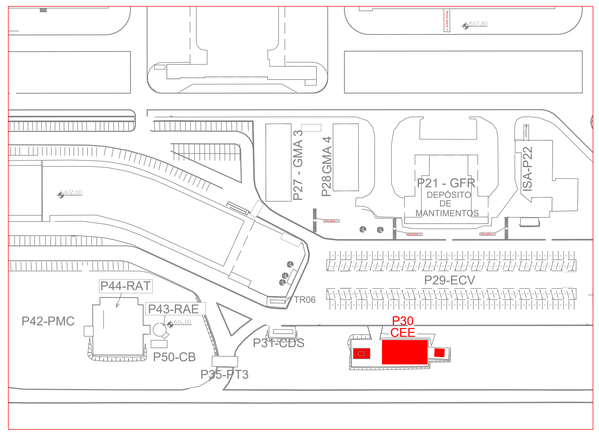

PLANTA CHAVE

FORA DO ESCOPO DESTA ETAPA

LEGENDA DOS EQUIPAMENTOS

EXTINTORES PORTÁTEIS
- Carga de Dióxido de carbono (CO2) 5-B:C
- Carga de Pó 4-A 40-B:C
- Carga de Pó 40 B:C
- Carga de Espuma 10 B:C

SOBRE RODAS
- Carga de Espuma 40 B:C
- Carga de Pó 80 B:C

SISTEMA DE HIDRANTES
- Tubulação que Sobe
- Tubulação que Desce
- Tubulação de Incêndio
- Hidrantes Simples
- Acionador da Bomba de Incêndio
- Bomba de Incêndio
- Reserva de Incêndio
- Registro de Recalque

SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME
- Central de Alarme
- Bateria do Sistema de Alarme
- Acionador do Sistema de Alarme
- Sirene de Alarme
- Painel Repedidor do Sistema
- Detector de Fumaça Pontual

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
- Grupo Moto - Gerador

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA DIRECIONAMENTO
- Direção do Fluxo da Rota Fuga
- Saída Final da Rota de Fuga
- Sinalização Retangular
- Sinalização Triangular
- Sinalização Quadrada
- Sinalização Circular

SISTEMA ELÉTRICO
- Chave Elétrica Principal
- Chave Elétrica Secundária

PRODUTOS PERIGOSOS
- Combustível

TANQUES
- Tanque Horizontal Acima do Solo (Superfície)

CENTRAL DE GLP
- Central predial de GLP
- Vaso Sobre Pressão (Compressores)

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - PSCIP

Proprietário Resp.Pelo uso: CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA CAMPINAS
CNPJ: 44.608.776/0005-98

Ocupação: MISTA C-1/ C-2/D-1/ D-3/ J-2/ J-3/ F-6/ G-2

Areas:
Área do Lote: 500.324,80 m²
Área Total: 127.147,67m²

Endereço: RODOVIA D. PEDRO I, SP - 065, KM 140,5 - PISTA NORTE - CAMPINAS/ SP

RESPONSAVEL TÉCNICO
ANDRE LOUIS RAMOS - CREA:5069811363-SP
ART N.° 28027230180821120

Escalas: 1:1 | Data: AGOSTO - 2019 | Revisão: 04 | Folha nº: 44/90

Títulos:
P30 - CEE - CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA - MEDIDOR
P31 - CDS - CABINE DE DISJUNTOR E SECCIONADORAS
P32 - TR11 - CABINE DETRANSFORMADOR 11 - GP3